



**КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**  
о размещении объектов № 67

Пермский край  
Пермский район

03.02.2021

Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района разрешает ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970, почтовый адрес: 614016, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 17)

размещение объекта «строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ с РЛКВ, ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения объекта ЛПХ по адресу : Пермский край, Пермский район, д. Гарюшки (4500061021)»

на землях муниципальная собственность

на срок бессрочно

Местоположение: Пермский край, Пермский район, Двуреченское с/п, д. Гарюшки.

Приложение: схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка.

Особые условия использования:


1. Соблюдение технических условий от 23.12.2020 №1372, выданных МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района»


Председатель комитета имущественных  
отношений администрации Пермского  
муниципального района

(подпись, печать)

Г.В. Мюресов



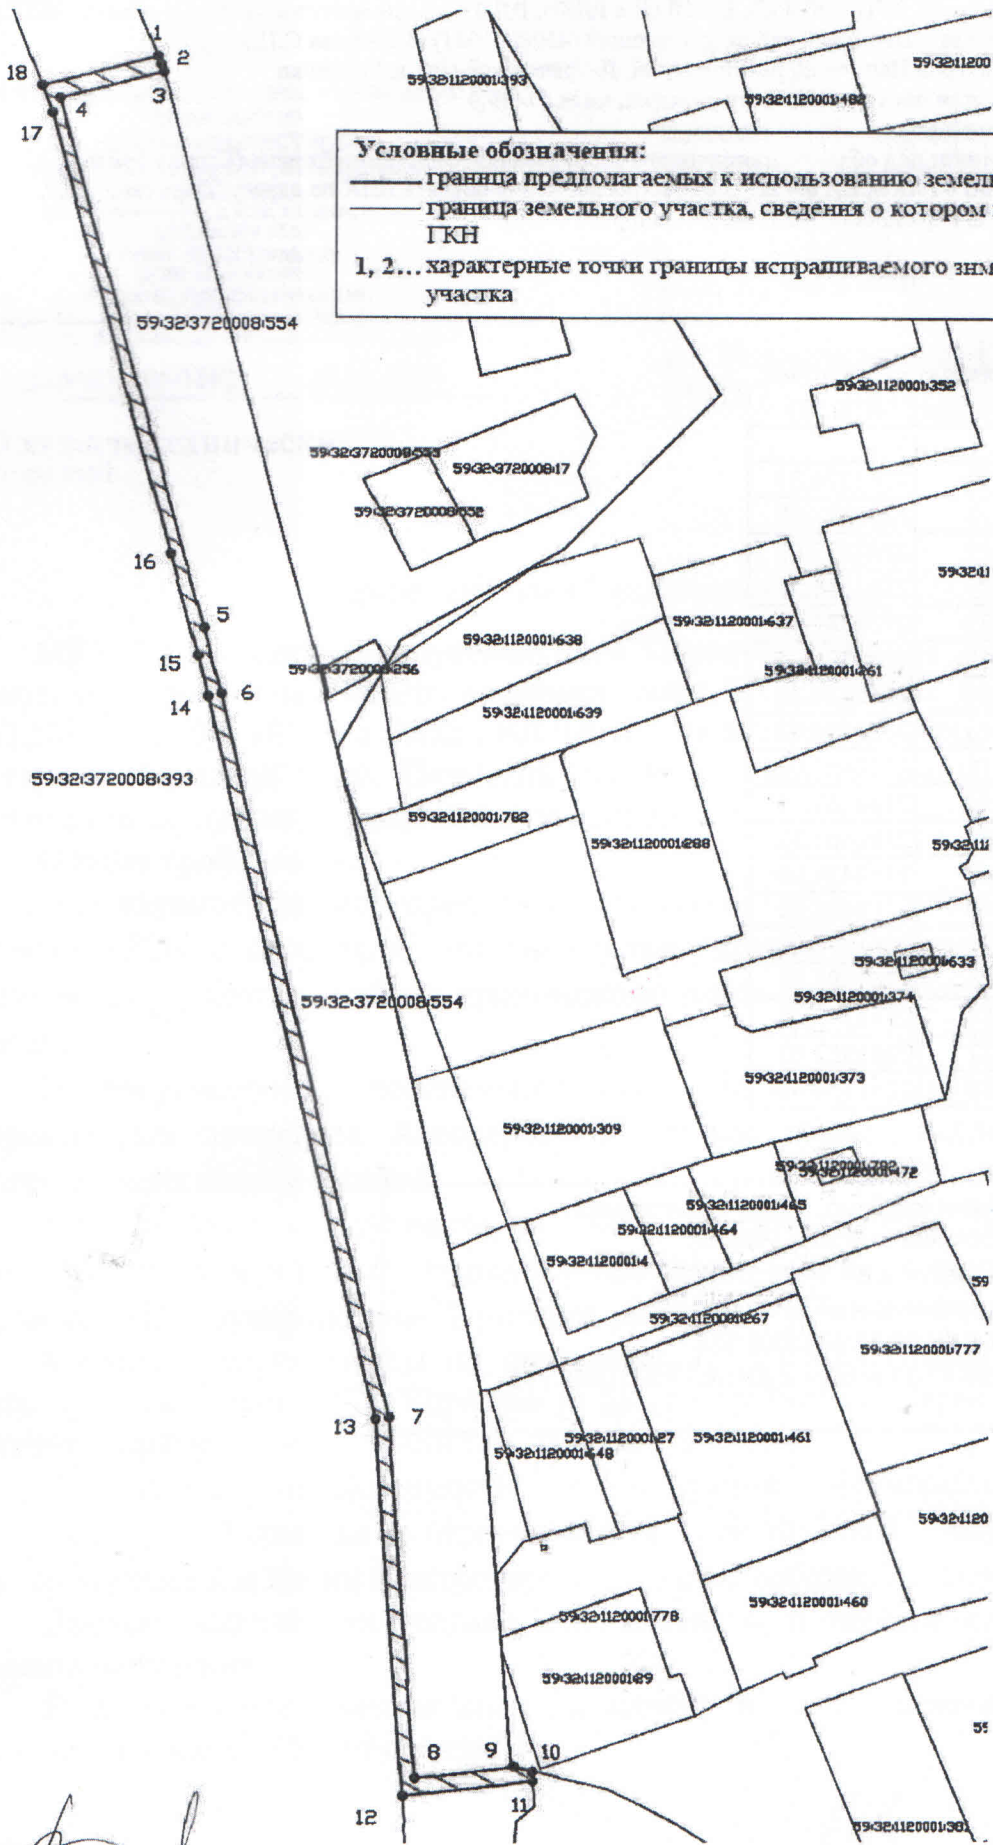

Заявитель:  / Исупов В.В.



## Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

**Объект:** Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ с РЛКВ, ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения объекта ЛПХ по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Гарюшки (4500061021) (Майорова С.П.)

**Местоположение:** край Пермский, р-н Пермский, Двуреченское с/п, д. Гарюшки

**Площадь земель или части земельного участка, кв.м.:** 1449,0

**Категория земель:**

**Цель использования:** под объекты инженерного оборудования Электроснабжения (Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ с РЛКВ, ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения объекта ЛПХ по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Гарюшки (4500061021) (Майорова С.П.))

Координаты характерных точек  
(Система координат МСК-59)

№	X	Y
1	495501.99	2261376.37
2	495499.98	2261377.09
3	495498.19	2261377.62
4	495491.83	2261354.53
5	495362.72	2261387.30
6	495346.69	2261391.12
7	495170.81	2261428.88
8	495083.43	2261434.62
9	495086.15	2261457.02
10	495084.96	2261461.14
11	495082.64	2261461.32
12	495079.08	2261431.90
13	495170.40	2261425.91
14	495346.05	2261388.20
15	495356.06	2261385.93
16	495380.54	2261379.62
17	495488.27	2261352.83
18	495494.86	2261350.48

**Описание границ смежных землепользователей:**

1-2-3 неразграниченный зем. участок


3-4-5-6-7-8-9 зем.уч. с КН 59:32:3720008:554

9-10-11 неразграниченный зем. участок


11-12 зем.уч. с КН 59:32:3720008:554

12-13-14-15-16-17-18 зем.уч. с КН 59:32:3720008:393

Заявитель:

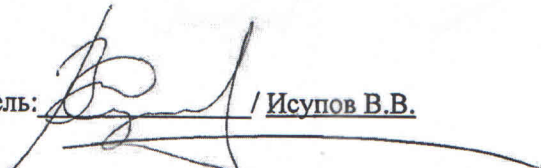

/ Исупов В.В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ  
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  
Ул. Ш.Космонавтов, д.315а, г. Пермь, 614065  
Тел/факс: 294 68 69  
E-mail: UGKH@yandex.ru  
ОГРН 1065948002031  
ИНН/КПП 5948029024/594801001

23.12.2020 № 1342  
На № ПЭ/ЦЭС/05/3582 от 27.11.2020

О выдаче технических  
условий

Заместителю директора по  
капитальному строительству ОАО  
«МРСК Урала»

Е.В. Кузнецовой

ул. Инженерная, д. 17, г. Пермь,  
614107

Уважаемая Елена Владимировна!

МКУ Управление благоустройством Пермского района **согласовывает** производство работ на объекте «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2. Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ с РЛКВ, ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения объекта ЛПХ по адресу Пермский край, Пермский район, д. Гарюшки (45000610021)» при соблюдении следующих технических условий:

**Общие требования.**

1. Предусмотреть мероприятия по обустройству в охранной зоне ЛЭП объектов балансодержателя автомобильных дорог, без дополнительных согласований и разрешений на производство работ со стороны ОАО «МРСК Урала».

2. Предусмотреть восстановительные работы измененных или поврежденных элементов Автодороги и полосы отвода после прокладки проектируемых коммуникаций.

3. В процессе эксплуатации, реконструированных сетей ВЛ, все виды работ, попадающие в полосу отвода дороги, должны быть согласованы с МКУ Управление благоустройством Пермского района.

4. Выполненные работы по строительству и реконструкции линии ВЛ сдать представителю МКУ Управление благоустройством Пермского района, получить справку о выполнении технических условий;

5. В случае необходимости реконструкции автомобильной дороги Мостовая – Гарюшки переустройство сетей ВЛ осуществляется балансодержателем линии электропередачи за счет собственных средств;

Данные технические условия действительны в течение одного года с момента получения.

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных пунктов, технические условия будут отозваны.

Начальник

Г.А. Лашко

294 64 83

С.А. Фролов